

Nummer	24-003302-PR01 (NW -02-A01-06-de-01)
Inhaber	WINDOR d.o.o. Buk 54a 34310 Pleternica Kroatien
Produkt	Hebe-Schiebefenster
Bezeichnung	WIN WOOD 220 HST
Details	Außenmaß (B x H) 2600 mm x 2260 mm; Material Fichte / Aluminiumlegierung; Ansichtsbreite von - bis 75 mm - 165 mm; Systembautiefe 214 mm; Füllung Dicke 46 mm; Füllung Einstand 16 mm / 18 mm; Öffnungsrichtung Hebe-Schiebe-System; Einlagematerial Kundenspezifisch – Einschiebeteil, purene „Foradur 50“; Flügelrahmen; Bezeichnung WF-211 / WF-236 / WD-204 / WD-205 / WD-206; Thermische Trennung: Material Polyamid 6.6 mit 25 % Glasfasern (PA 66 GF25); Steglänge von – bis 19 mm – 30 mm; Stegdicke 1.8 mm; Oberflächenbehandlung eloxiert / lackiert / pulverbeschichtet; Blendrahmen; Bezeichnung WD-201-L / WD-201-D / WD-203 / WD-209 / WF-201 / WF-202 / WF-717; Schwelle; Bezeichnung ECO pass sky plus / WD-207 / WD-208; Verglasung; Aufbau in mm 4/18/4/16/4; Wärmedurchgangskoeffizient Ug in W/(m²K) 0,5 (Angabe des Auftraggebers); lichte Abmessung (B x H) 1090 mm x 1948 mm / 1161 mm x 2105 mm; Abstandhalter; Typ Thermix TX pro

Besonderheiten

Ergebnis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach
EN ISO 10077-1:2017-07, corrected version 2020-02



$$U_W = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

ift Rosenheim
31.03.2025



Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauphysik



Till Stübgen, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauphysik

Grundlagen *)


EN ISO 10077-1:2017-07, corrected version 2020-02

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-003302-PR01
(PB -02-A01-06-en-01)

Darstellung

Querschnittsdarstellung seitlich

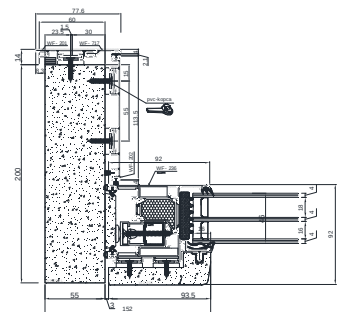

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 088-B2D6B